

УЗГОДЖУЮ

в.о. Директора з ремонтів та
інвестицій

Генадій ГОНЧАРОВ

« » 2025р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ


на модернізацію та підключення до АСКОЕ комерційного вузла обліку електричної енергії відокремленого підрозділу "САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА", Код ЄДРПОУ ВП:26013419, Місцезнаходження: Україна, 69017, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ САДІВНИЦТВА-ХОРТИЦЯ, будинок 1.

EIC – код площадки комерційного обліку 62Z1285387406513

1. Вузол обліку електричної енергії повинен відповідати вимогам законодавства України, ПУЕ, Закону України "Про ринок електричної енергії", Кодексу комерційного обліку електричної енергії (ККОЕЭ), Кодексу систем розподілу (КСР), Правилам роздрібного ринку електричної енергії та іншим нормативним документам.
2. Виконавцю необхідно виконати проектування, узгодження проекту, згідно вимог чинного законодавства, закупівлю обладнання, згідно проекту, монтаж та налагодження обладнання, спільно з замовником - введення в експлуатацію.
3. При проектуванні врахувати:
 - a. Дозволена потужність відокремленого підрозділу "САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ" ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» становить – 290 кВт., рівень напруги – 038кВ (група «а», згідно Кодексу Комерційного Обліку Електроенергії).
 - b. Для забезпечення безперешкодного доступу для зняття показів та обслуговування, вузол обліку розмістити в окремій шафі в приміщенні ТП-681, місце встановлення узгодити з АТ «Запоріжжяобленерго» .
 - c. Лічильник встановити типу A1800 або SL7000/761(версії прошивки 7.31) (стандартизація та уніфікація, сумісність з АСКОЕ ДСС).
 - d. Передача інформації та доступ до лічильника з АСКОЕ ДСС та АСКОЕ ППКО – через мобільний зв'язок двох незалежних операторів з розділенням

- доступу у часі використання каналу зв'язку (стандартизація та уніфікація, сумісність з АСКОЕ ДСС).
- е. Інформаційний обмін з лічильником повинен забезпечуватись на основі інтерфейсу RS-422/485 (стандартизація та уніфікація, сумісність з АСКОЕ ДСС).
- ф. У складі технічного засобу середнього рівня повинен використовуватися GSM маршрутизатор TELTONIKA TRB245 (та для нього зовнішня антена MOBILE MAGNETIC SMA ANTENNA Order code: PR1KS210). (стандартизація та уніфікація, сумісність з АСКОЕ ДСС).
- г. Комунікаційне обладнання розмістити в окремій шафі в приміщенні ТП-681 із ступенем захисту IP згідно умов експлуатації на об'єкті.

Головний енергетик

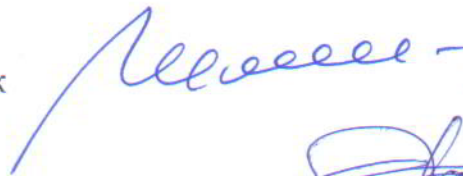

Олександр ШАПОШНІКОВ

Начальник УРЕЕО




Сергій ЛАШКО

Головний фахівець УГЕ



Сергій БОГДАН

Начальник БАСУТП



Олександр ЮШКО

Начальник соцвідділу



Олексій НЕНОВ

Головний інженер соцвідділу



Віктор КУРОПАТА